


1

2

3

4

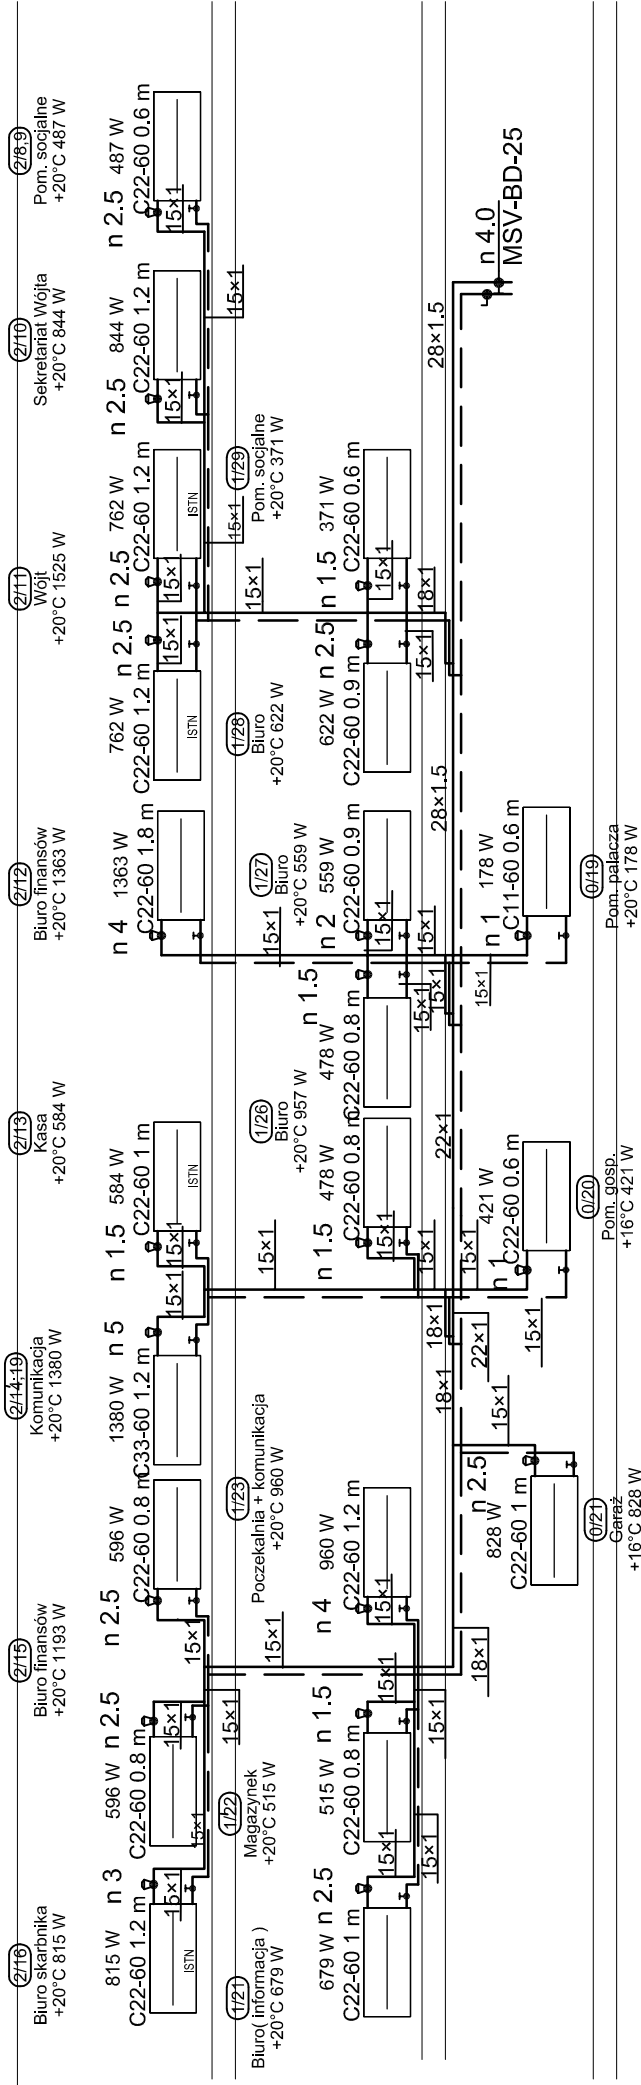

Q=14281 kW
Hd =20,0 kPa
Parametry 55/45 °C

NAZWA OBIEKTU	BUDYNEK URZĘDU GMINY W BUKOWCU	SKALA: 1:100
ADRES OBIEKTU	UL. CEYNOWY, 86-122 BUKOWIEC	DATA: 06.2014r.
NAZWA INWESTORA	URZĄD GMINY BUKOWIEC 86-122 Bukowiec	NR RYS.: S-9
TREŚĆ RYSUNKU	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO - PIONY 1-4	
Projektował	Nr uprawnień	Specjalność
mgr inż. Beata Tałaska	KUP/0151/PWOS/08	Sanitarna
Sprawdził	Nr uprawnień	Specjalność
mgr inż. Ryszard Okoński	GPKG-I7342-71/06	Sanitarna