


5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

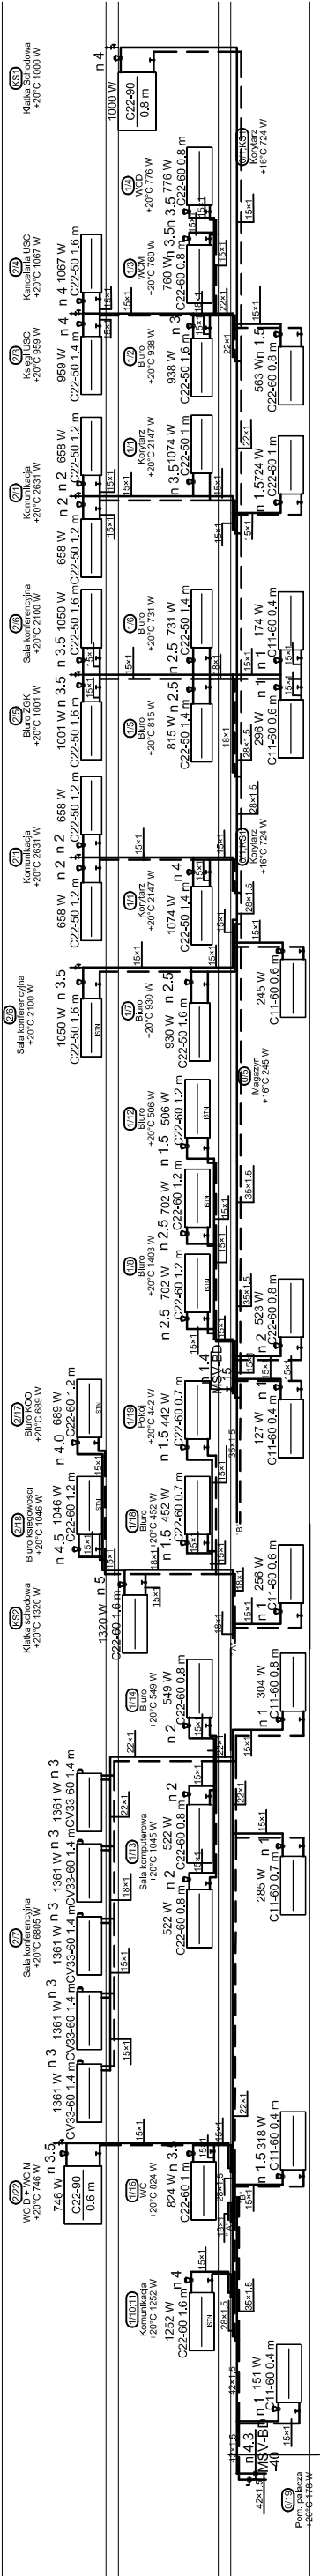

O=36900 kW
Hd ≈20.0 kPa
Parametry 55/45 °C

NAZWA OBIEKTU	BUDYNEK URZĘDU GMINY W BUKOWCU	SKALA: 1:100
ADRES OBIEKTU	UL. CENNY 86-122 BUKOWIEC	DATA: 06.2014r.
NAZWA INWESTORA	URZĄD GMINY BUKOWIEC 86-122 Bukowiec	NR RYS.: S-10
TREŚĆ RYSUNKU	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CO - PIONY 5-15	
Projektował	N. uprawieni	Podpis
mgr inż. Beata Tabaka	KUP0151PWOS/08	Sankarna
Sprawdził	N. uprawieni	Podpis
mgr inż. Ryszard Oleński	GPKG-17342-7196	Sankarna