


POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE W BUDYNKU UKŁAD SIECI TN-S



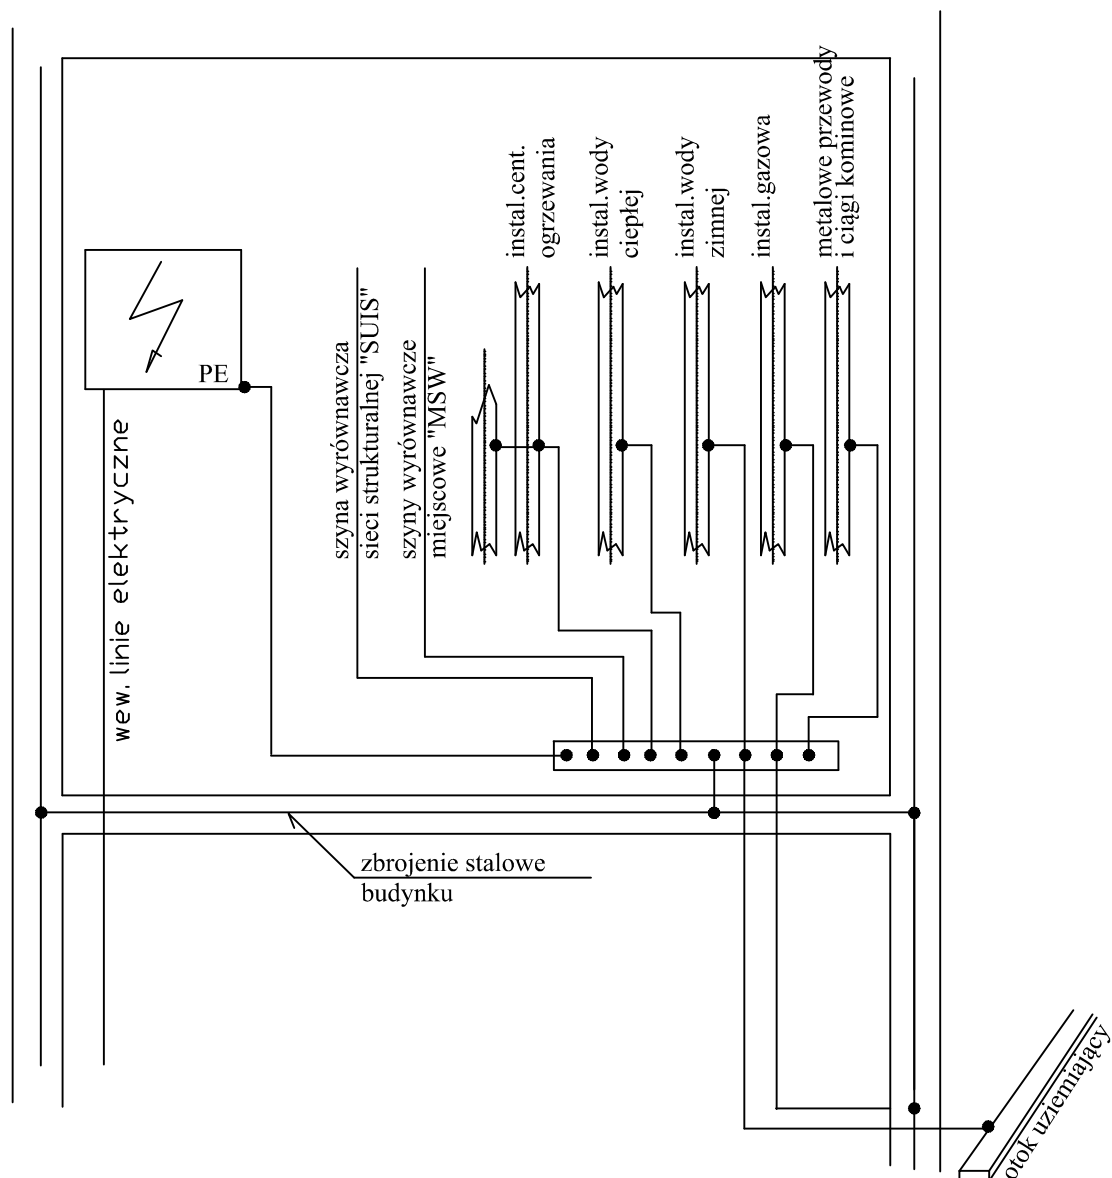

UWAGA !

Przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub jego osłonięcie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż:

2,5mm² w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami,

4mm² w przypadku niestosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami

 SG PROFESSIONAL STUDIO		POŁĄCZENIA WYRÓWN.	
OBIEKT:	budynek przedszkola z częścią mieszkalną		Nr rys.
INWESTOR:	Gmina Bukowiec		E4
ADRES:	obręb Przysiersk dz. 305		Skala: 1:100
BRANŻA:	elektryczna	Data: 11.2019r.	
PROJEKTANT:	inż. Aleksander Michalski upr. KI-II-7342-97/98	 podpis:	
ASYSTENT:	tech. bud.	podpis:	