


Zgodnie z normą PN-EN 62305-3:2011 [17] Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia dla IV poziomu ochrony należy przyjąć:

20 m	-	średnia odległość między przewodami: odpowiedzającymi dla IV poziomu
20 x 20 m	-	wymiar oka siatki zwodu poziomego dla IV poziomu ochrony
$\alpha = 79^\circ$	-	kąt ochrony przy zwoadach wysokość dla IV poziomu ochrony i wysokości do 3m
R = 60 m	-	promień toczącej się kuli dla IV poziomu ochrony

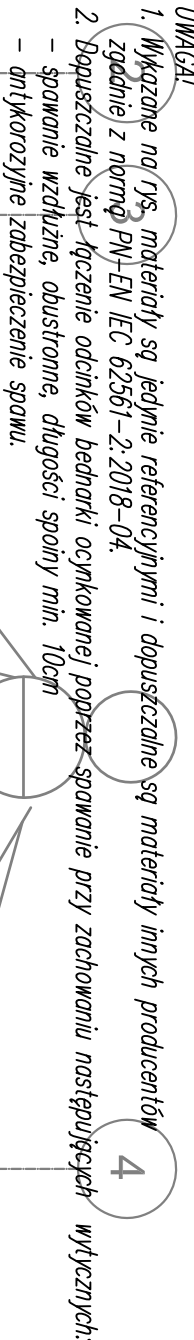

2. dopuszczalne jest łączenie odcinków bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu następujących wytycznych:

- antykorozyjne zabezpieczenie spawu.

